

まなみーる大ホールの吊物について

(使用中止および使用注意のお知らせ)

【使用中止】 バトン 2 番

【理 由】 2021年4月8日に実施した吊物保守・定期点検にて、マニラロープが著しく摩耗しているとの診断結果があったため、使用を中止します。


【期 間】 2021年4月8日より ※ 復旧時期未定・調整中

【使用注意】 ボーダーライト 1 番、バトン 9 番

【理 由】 2021年4月8日に実施した吊物保守・定期点検にて、マニラロープが摩耗しているとの診断結果がありました。同バトンに重量物を吊る場合、事前に舞台チームへご相談下さい。その重量・使用方法により判断をさせていただきます。

【期 間】 2021年4月8日より ※ 復旧時期未定・調整中

大ホール平面図

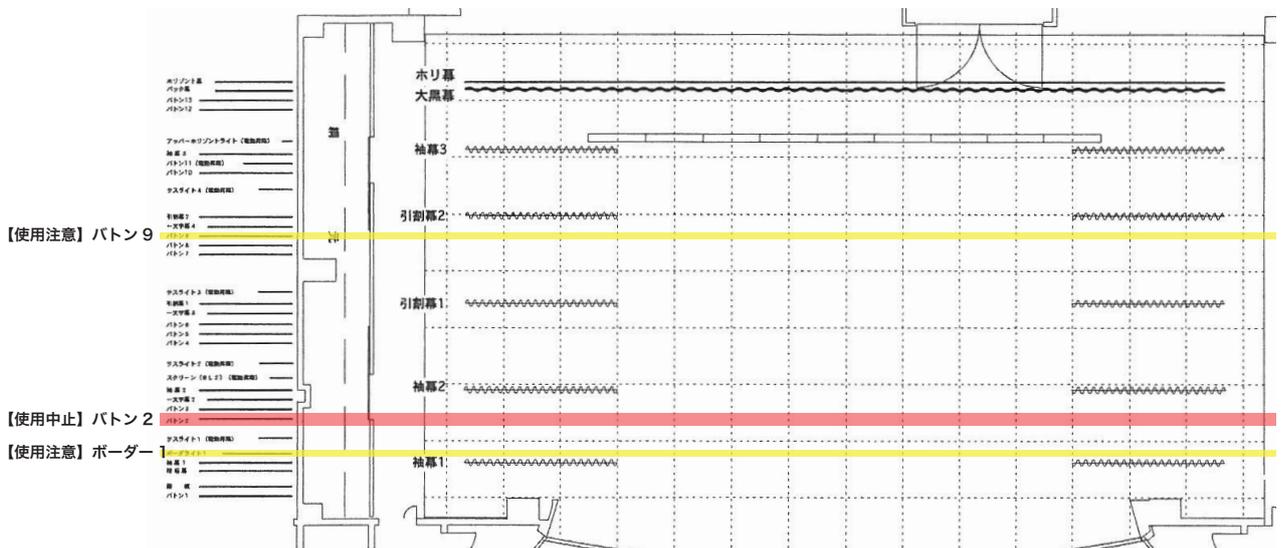

大ホール立面図

